



RAPPORTO DI PROVA N. 304284

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 29/03/2013

Committente: ERRECI SICUREZZA S.r.l. - Via Angelo Fusari, 11/13 - 26845 CODOGNO (LO) - Italia

Data della richiesta della prova: 21/01/2013

Numero e data della commessa: 58570, 21/01/2013

Data del ricevimento del campione: 15/02/2013

Data dell'esecuzione della prova: 15/02/2013

Oggetto della prova: resistenza all'effrazione e classificazione (resistenza sotto carico statico, resistenza sotto carico dinamico e resistenza all'azione manuale di effrazione) secondo le norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2011, UNI EN 1629:2011 ed UNI EN 1630:2011 su persiana a due ante e sottostante grata apribile ad anta

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2013/0301

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "COMBI".

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. MB
Revis.



LAB N° 0021

Il presente rapporto di prova è composto da n. 17 fogli.

Foglio
n. 1 di 17

Classificazione.

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nelle norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2011, UNI EN 1629:2011 ed UNI EN 1630:2011, il campione in esame, costituito da persiana a due ante e sottostante grata apribile ad anta, denominato "COMBI" e presentato dalla ditta ER-RECI SICUREZZA S.r.l. - Via Angelo Fusari, 11/13 - 26845 CODOGNO (LO) - Italia, ha superato le prove previste dalle norme stesse.

Pertanto, secondo quanto riportato nella norma UNI EN 1627:2011, il campione risulta appartenere alla

RC 4*


I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.

Il presente rapporto di prova, da solo, non può essere considerato un certificato di conformità.


(*) La classificazione è stata determinata in linea al paragrafo 2.6 della guida ILAC-G8:03/2009; per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo "Modalità della prova".



Il Responsabile
Tecnico di Prova
(Geom. Roberto Porta)



Il Responsabile
del Laboratorio di Edilizia
(Geom. Roberto Porta)

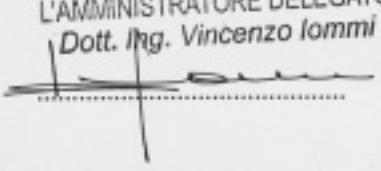

L'Amministratore Delegato
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Ing. Vincenzo Iommi

